

펌프시험성적표

시험방법은 KS B 6301, KS B 6302에 준함

2013년 07월 26일


품명	에바라펌프(부스터 펌프)	정격전압	삼상, 220/380V
형식	HE-2HIE1-120/306-3T	주위온도	25℃
용도	청수용	작성자	김각현

전동기특성	전압	극수	주파수(Hz)	출력(W)	전류(A)	소비전력(W)	상수
	380V	2	60	2250	5.5+15%	3000+15%	삼상

펌프특성	양수량(l/min)		총양정(M)	시방양액	흡입구경(mm)	토출구경(mm)
	50M시	155	60	청수	32	25

성적

양정(M)	양수량(l/min)	소비전력(W)	소비전류(A)	수동력(W)	비고
4.5	233	2526	4.59	공백	공백
20.0	228	3028	5.50	"	"
40.0	170	2862	5.15	"	"
60.0	40	1697	3.20	"	"
65.5	0	1432	2.76	"	"

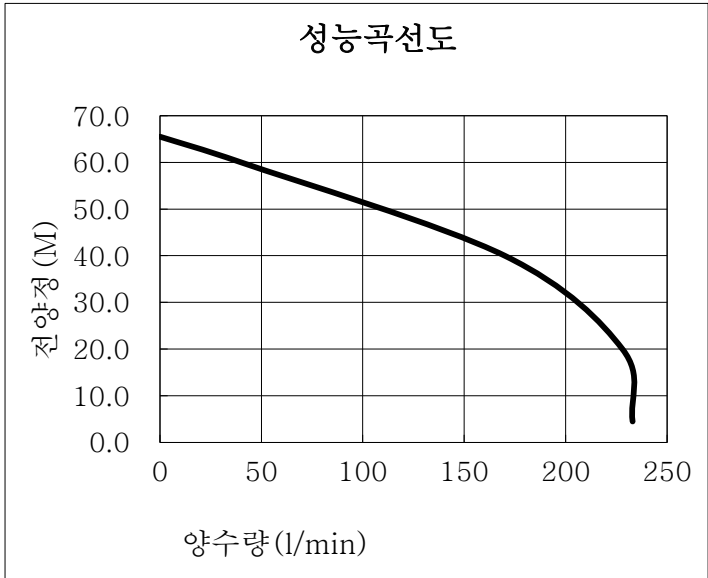

기동전압(V)	53/80
절연저항	1000 MΩ
내전압	1500V×1분간 이상(유·무)
온도상승값	36.75 K

京畿道 富川市 素砂區 松內洞 431
韓一電機GROUP株式會社
品質保證部

